

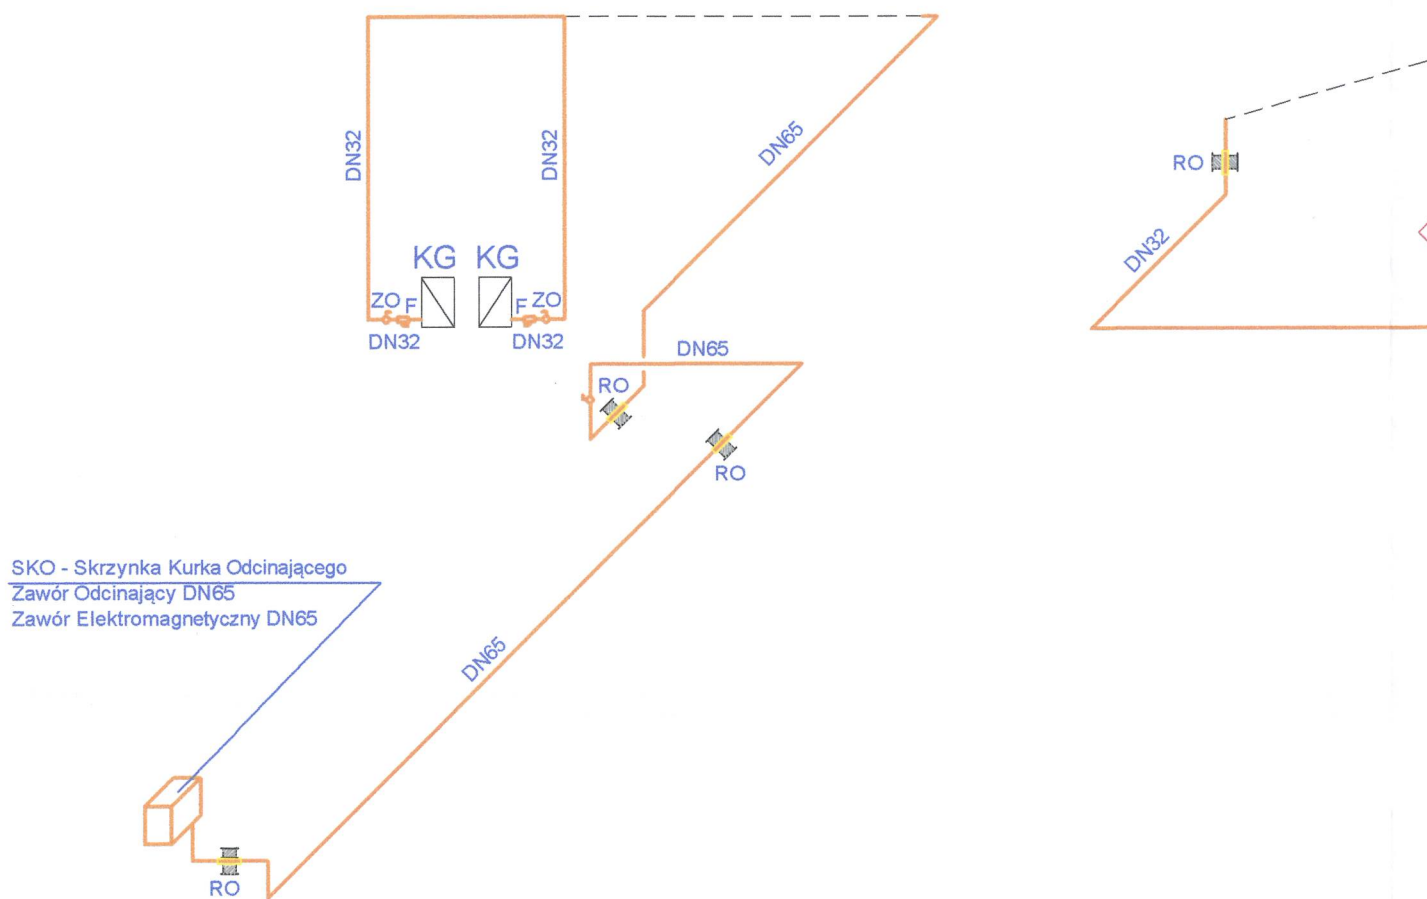


AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU -
ZASILANIE KOTŁÓW GAZOWYCH



Skrzynka kurka głównego SKG
 Punkt redukcyjny PR
 Kurek sferyczny
 Gazomierz – 1 szt.
 Wg projektu przyłącza gazu

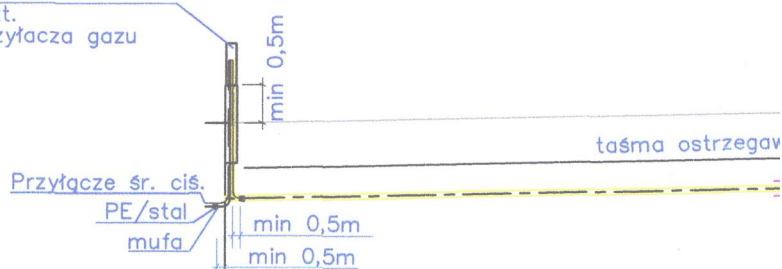

POZIOM PORÓWNAWCZY

80.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	93.20	Skrzynka Kurka Głównego
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	92.20	
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.00	
SPADKI, DŁUGOŚCI	19.6 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE75x6,8/PE40x
ODLEGŁOŚCI	0.00	
HEKTOMETRY	SKG	

0

