


1. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ ŁĄCZYĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM2 RUROCIĄCI, OBUJDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZĘ, METALOWE OBUJDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, DRABINKI KABLOWE ITP.
2. WSZELKIE WSTĄTKI Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH (PLASTIKOWE ZŁĄCZKI, APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJI CO, WODY I WENTYLACJI NALEŻY ZWISZKOWAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM2. POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ OBLWODU OBJĘTEGO POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI.
3. BĘDNIARKĘ W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAĆ NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI 20CM NAD POSADZKĄ, I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIELONE PASY. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH BĘDNIARKĘ PROWADZIĆ POD POSADZKĄ PRZY CZYNY PUNKTY PRZĄCZĄCZENIA WYPROWADZIĆ PONAD POSADZKĘ I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIELONE PASY.
4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PROWADZONE OD BĘDNIARKI DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I ROZDZIELNI SKRZYKOWYCH WYKONAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 16MM2. LINKĘ PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONEJ.

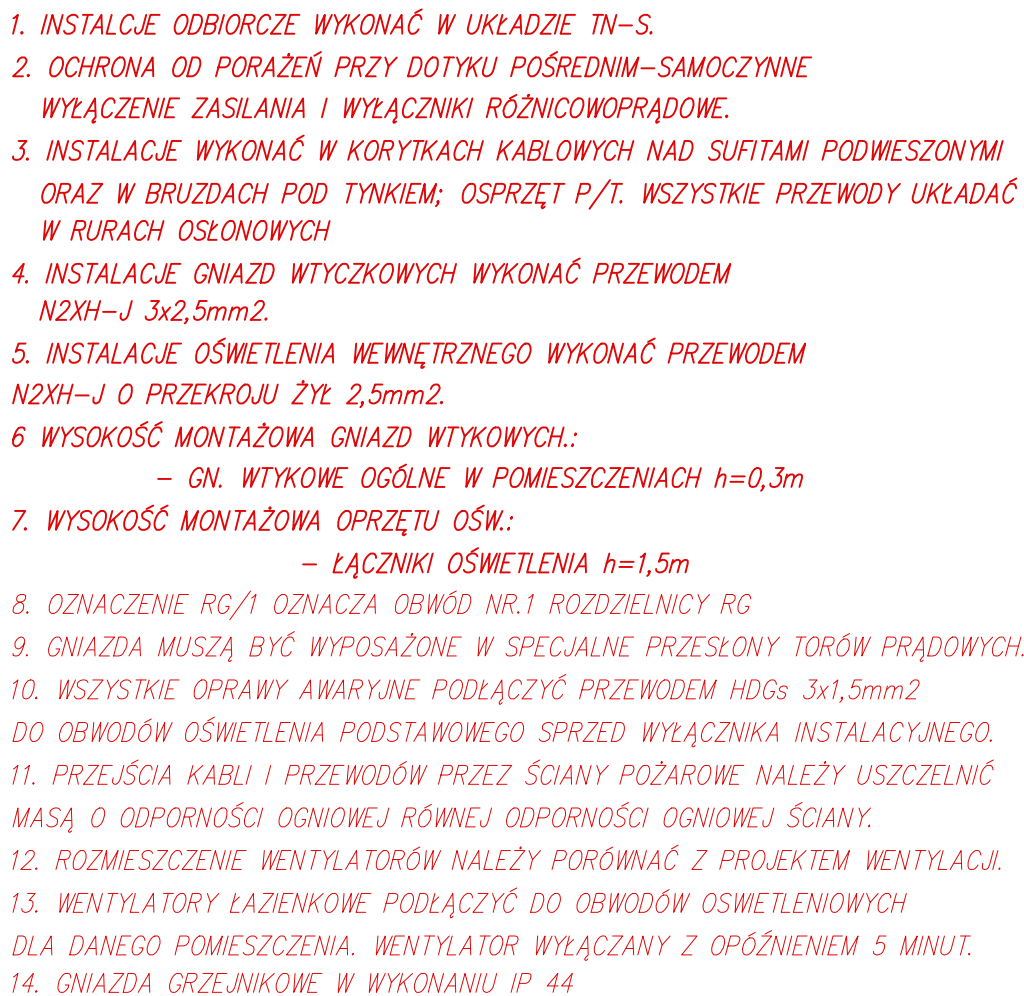

——— N2XH-J 3x2,5mm2
 - - - - FTP LS0H kat. 7

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
PARTER		
NR POM.	NAZWA POM.	Eob/Enorm
0.1	MAGAZYN 1	150/100
0.2	MAGAZYN 2	150/100
0.3	SANITARIATY	210/200
0.4	SANITARIATY	210/200
0.5	PRZEBIERALNIA	215/200
0.6	PRZEBIERALNIA	215/200
0.7	SZATNIA SĘDZIÓW	214/200
0.8	SANITARIAT	210/200
0.9	POKOJ BIUROWY	514/500
0.10	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210/200

[illegible]