


HYDRANT NADZIEMNY DN80

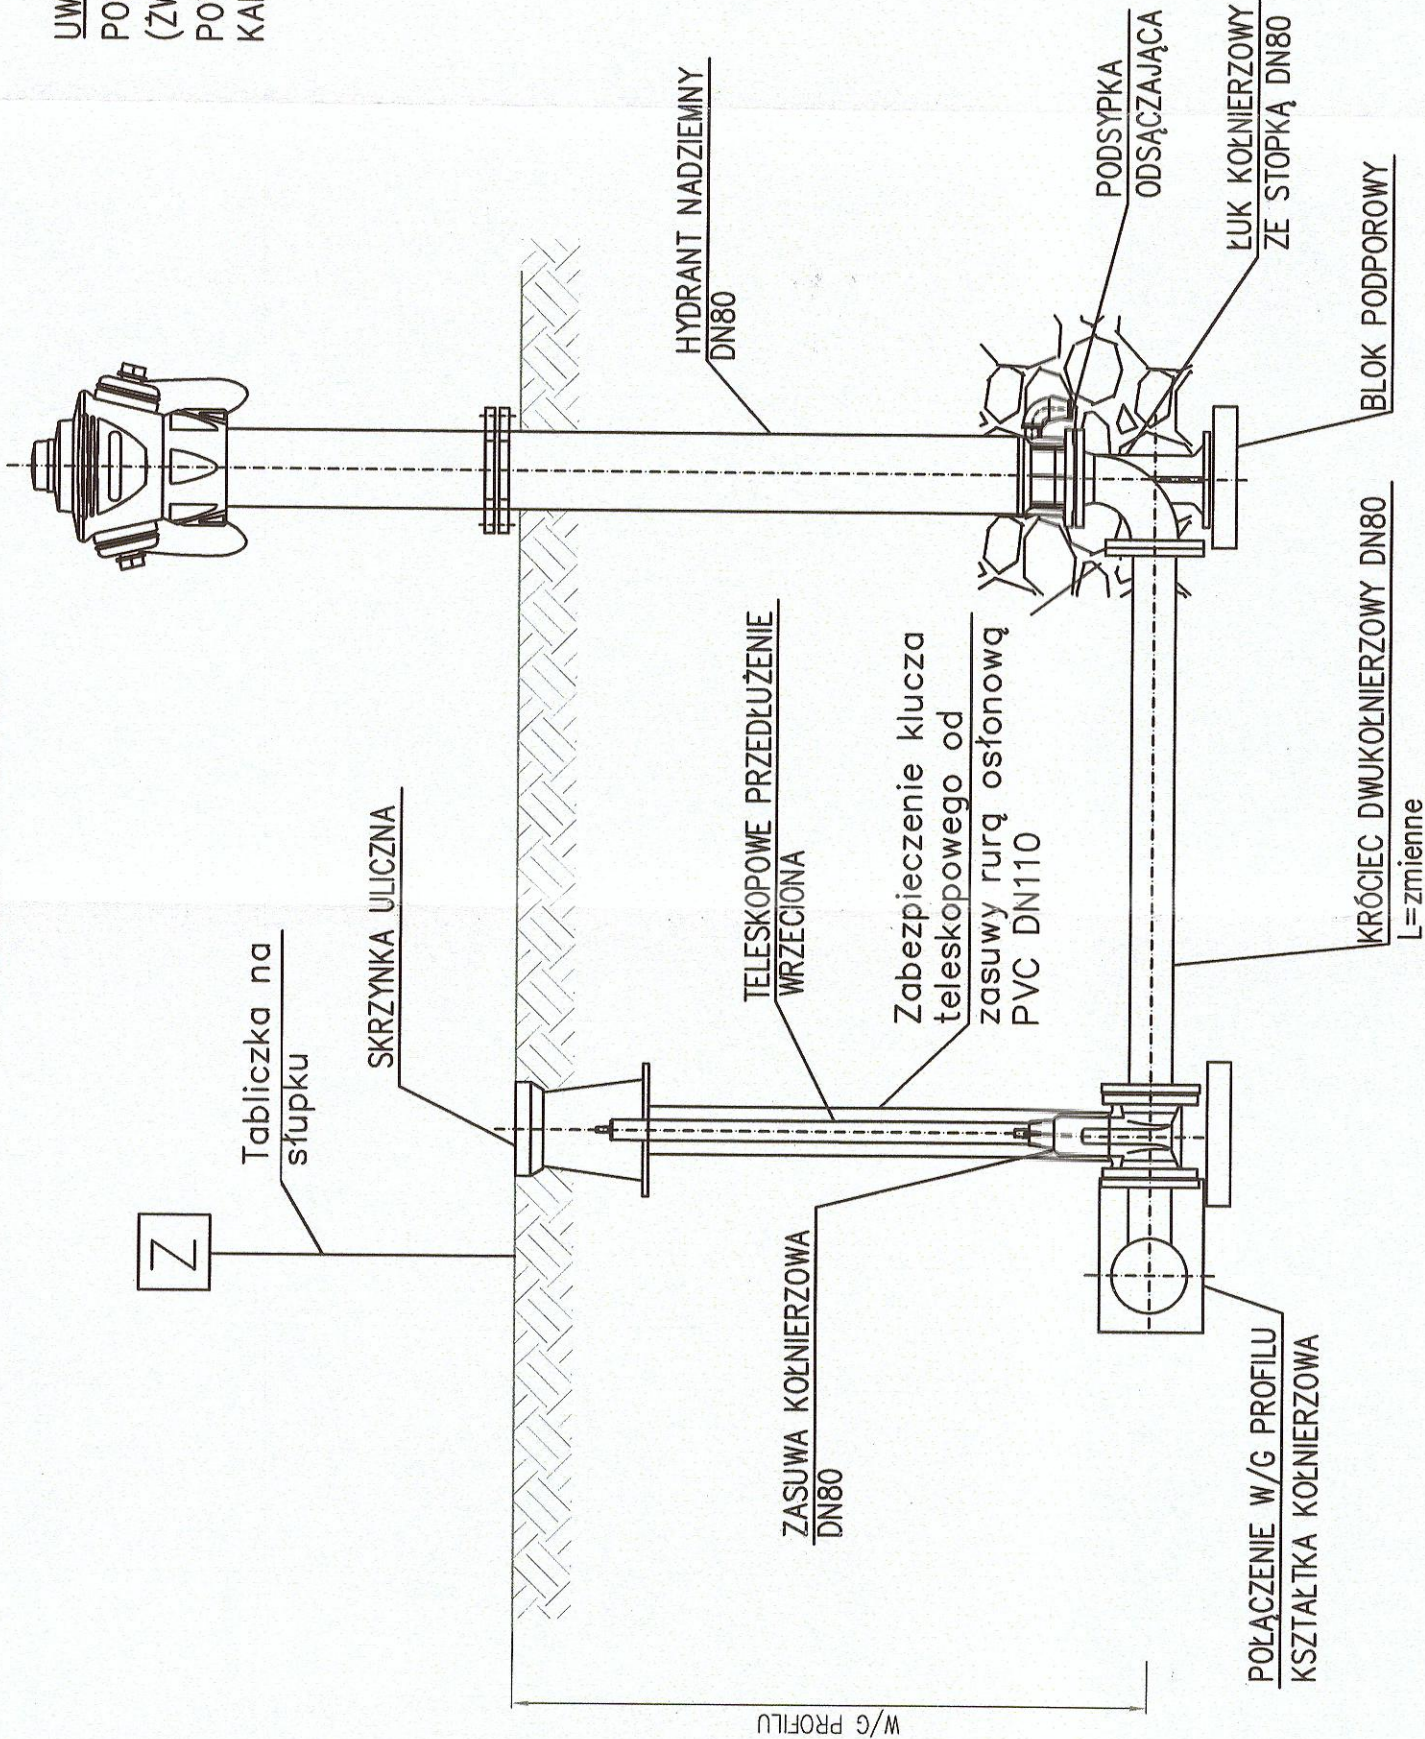

UWAGI:

PODSYPKĘ ODSĄCZAJĄCĄ WYKONAĆ Z NIEAGRESYWNEGO MATERIAŁU (ŻWIR, TŁUCZEŃ) USYPANEGO PRZED I POD OTWOREM SPUSTOWYM. POWYŻEJ PODSYPKI ODSĄCZAJĄCEJ NALEŻY UMIEŚCIĆ MATERIAŁ POZBAWIONY KAMIENI I GLINY.

	INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. OKÓŁNA 6, 62-510 KONIN	
	NAZWA OBIEKTU:	Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu
	ADRES OBIEKTU:	WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO - POMORSKIE POWIAT: BYDGOSKI GMINA: OSIELSKO OBIEKT: OSIELSKO
TYTUŁ RYSUNKU:		Szczegół hydrant naziemny
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANT: <i>branża sanitarna</i>	mgr inż. Danuta Oktawiec	
	upr. nr 805/88 w specjalności sanitarnej	
SPRAWDZAJĄCY: <i>branża sanitarna</i>	mgr inż. Zofia Nosiadek	
	upr. nr 111/81 w specjalności sanitarnej	
ASYSTENT PROJEKTANTA: <i>branża sanitarna</i>	mgr inż. Dawid Maśliński	
	mgr inż. Michał Oktawiec	
DATA:		SKALA:
kwiecień 2022		NR RYSUNKU
---		4